

防災

令和3年2月1日

No. 159

消防署訓子府支署
訓子府消防団
危安協訓子府部会

令和2年 消防署訓子府支署出動件数 消防車出動 22件

(そのうち火災出動 4件)




火災出動状況

発生日	時間	用途	焼失程度	出火原因
5月下旬	20時10分	野火	1,546㎡	枯草焼きが延焼拡大したもの
8月中旬	13時28分	車両	車両1台	現在調査中
12月上旬	16時40分	建物	物置の収容物 草地54,2㎡	ごみ焼きが延焼拡大したもの
12月下旬	11時45分	車両	車両の一部焼損	現在調査中

令和2年の火災出動件数は4件で昨年より1件減少となりました。
火災から尊い命や貴重な財産を守るため、一人ひとりが防火意識をもって
火災予防に取り組み、火災の無い町を目指しましょう。

救急車出動 219件

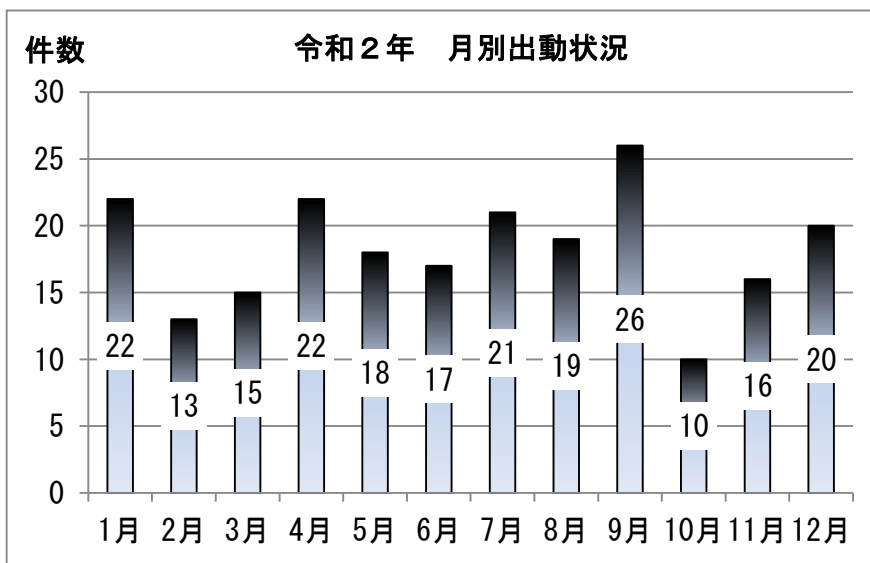

令和2年の救急出動件数は
219件で昨年と比べ4件の
減少となりました。

救急出動件数は高齢者人口
の増加に伴い年々増加傾向に
あります。軽傷、自力受診可能
な時は自己受診をし、救急車の
適正利用をお願いします。

全国標語

その火事を 防ぐあなたに 金メダル

組合標語

消したはず 油断の心が 火事のもと

【火事・救急・救助は 局番なし『119番』】



灯油漏れにご注意を！！



気温が下がり暖房器具が欠かせない季節となりました。ご家庭で使用しているストーブの多くは灯油を燃料にしています。その灯油を保管しているホームタンクからの灯油漏れ事故が多く発生していますので管理の徹底をお願いします。



ホームタンク上部は除雪を忘れがち、...
ご家庭は大丈夫ですか？！
左の写真を参考に確認しましょう！！

①タンクの上には通気管や残量確認の為の目盛があります。雪に埋もれている状態だと通気管からタンク内に雪が入ってしまったり、残量の確認が出来ません。タンク周りの除雪も行いましょう。

②積雪により配管が折れ曲がり、そこから灯油が漏れる可能性があります。配管周りの除雪を行いましょう。

③地盤の凍結や落雪によりホームタンクが転倒する可能性があります。ホームタンクは地盤の安定した場所に設置しましょう。

雪下ろし中の事故、屋根からの落雪に注意

屋根の雪下ろしをする場合は、『ヘルメットと命綱を使用する』、『2人以上で作業をする』、『家族や近所の人に知らせてから作業する』など十分注意しましょう。

○屋根からの落雪が起こる危険がある場所などには近づかないように注意しましょう。

○軒下に灯油タンクやガスボンベがある場合、落雪が原因で配管に亀裂や緩みが生じ燃料が漏れる危険があります。雪下ろしの際はもちろん、日頃から周囲の除雪を行うなど注意しましょう。

○積雪や屋根からの落雪で暖房器具の屋外の給排気筒がふさがれたり破損すると不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒の原因になることがあります。給排気筒が落雪などで破損していないか定期的に確認しましょう。

